



**REPUBLIKA SRBIJA**  
**GRAD PROKUPLJE**  
Gradska uprava  
18400 Prokuplje-Tatkova 2.

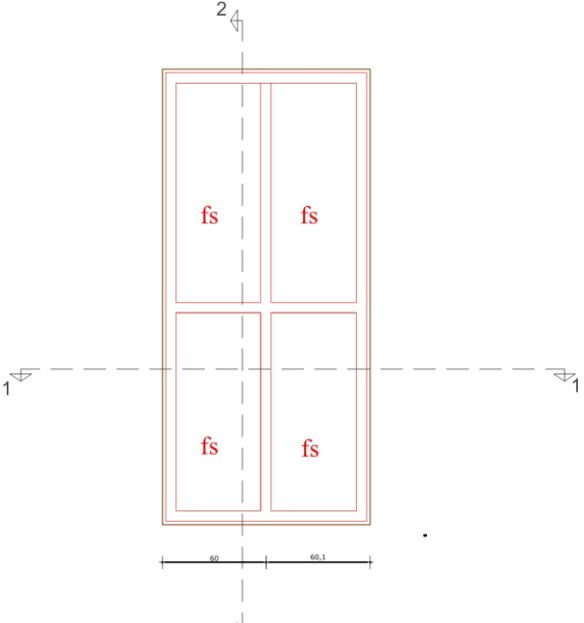
Na osnovu čl.63 stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku daje sledeći odgovor ponuđačima, povodom zahteva od 15.01.2020. god, primljeno kod naručioca putem elektronske pošte, za javu nabavku br. JN R-1.3.11/401-58/19-04 – „Radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji objekta „Gimnazija" u Prokuplju"

**PITANJE br.1: 1. Pozicija H.1.10 glasi - Nabavka i ugradnja prozora od AL profila peskarenih u beloj boji sa termopan staklom i vrata sa okovom za otvaranje po horizontalnoj i vertikalnoj osi prema šemi stolarije i sa kutijom za roletnu. Svojstva gotove i ugrađene bravarije u pogledu propustljivosti i zaptivnih sredstava moraju da ispunjavaju sledeće uslove: -Maksimalna dozvoljena provodljivost AL profila je 1.4 -1.5 W/m<sup>2</sup>K ili manje, a provodljivost stakla 1.1 W/m<sup>2</sup>K ili manje. Stakla treba da budu dvostruka unutrašnje nisko emisiono, punjeno argonom, ksenonom ili kriptonom. Okov – sertifikovan na minimum 10.000 uzatopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma. Zvučna izolacija treba da bude  $R_{w,P} = 45$  dB. - Staklo mora da bude ravno bez talasa sa spektrom propustljivosti do 90%.- Ankerovanje prozora i vrata vrši se u bočne fasadne elemente, dovoljnim brojem anкера odgovarajuće jačine i sa antikorozivnom zaštitom. Obračun po komadu. Dimenzija 120/263.**

**Koja je oznaka ove pozicije u objavljenim šemama? O kom aluminijumskom profilu se radi?**

**ОДГОВОР:**

Oznaka pozicije : 18 (120/263) - прозор возног окна лифта  
Прилог : шема позације са описом

oznakauplanu	$\frac{120}{263}$ (18)
izgled	
zidarskemere	120 263
opis	<p>Набавка и уградња прозора - светларника лифта од АЛ профила пескарених у белој боји са термопан стаклом према шеми столарије Својства готове и уграђене браварије у погледу пропустљивости и заптивних средстава морају да испуњавају следеће услове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Максимална дозвољена проводљивост АЛ профила је 1.4 -1.5 W/м2К или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/м2К или мање. Стакла треба да буду двострука унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде <math>R_w, P = 45</math> дБ.</li> <li>- Стакло мора да буде равно без таласа са спектром пропустљивости до 90%.- Анкерованье прозора врши се у бочне фасадне елементе, довољним бројем анкера одговарајуће јачине и са антикорозивном заштитом. Обрачун по комаду</li> </ul>
brojkomada	
podrum	-
prizemlje	1
Isprat	1
IIIsprat	1
UKUPNO	3